

Tehnički list za artikl: IL900478--

Plug-in counter bar 63A, 1-pole+2N, Salzburg AG, Wiener Netze

6-25mm², with tariff connection

SCHRACK info

- Zähleranschlussklemme 1-polig+2N, 63A, für die Bundesländer Salzburg und Wien
- Für die optimale, sichere und zukunftsorientierte Montage von Smartmeter und Energiezähler
- Ermöglicht einen spannungsunterbrechungsfreien Gerätetausch
- Ausführung 2N mit Tarifanschluss

63A

230V

1-polig+2N

25mm²


Tehnički podaci

Neto širina (mm)	88,00
Neto visina (mm)	35,00
Neto dubina (mm)	44,00
Neto masa (kg)	0,14
EAN	9120075472890
Disipacija snage (W)	0,50
Min. temperatura okoline (°C)	-30
Maks. temperatura okoline (°C)	65

Tehnički podaci - nastavak

Austrijske pokrajine	Salzburg
	Beč
Pribor	Plug-in counter bar
Boja	crvena
Nazivna struja (A)	63
Polovi	1P+2N
Osnovna oznaka	Terminal

Maßzeichnung (mm)

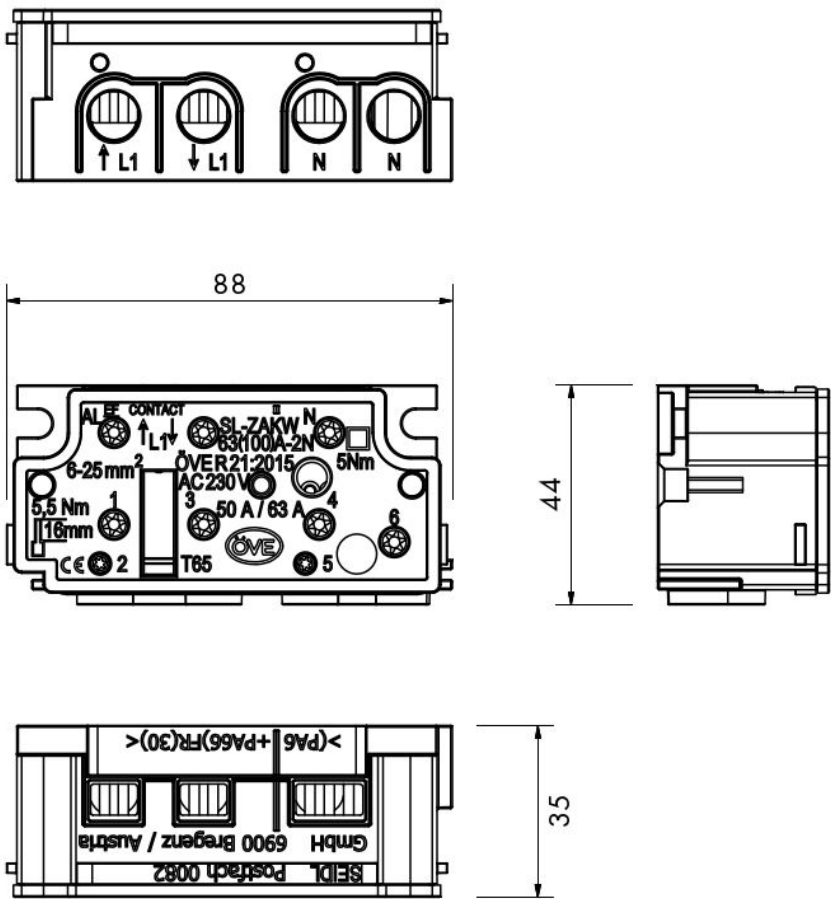

Technische Daten

Nennstrom	max. zulässiger Nennstrom der zugehörigen Überlastschutzeinrichtung	63A* ¹
Prüf-/ Überlaststrom	geprüft mit 1,6-fachem Nennstrom	100A/1h
Betriebsspannung		AC 230V, 50Hz
Leitermaterial		Kupfer (Cu), 6-25mm ²
Leiterarten	starr flexibel mehrdrähtige- und Sektorenleiter	ein- und mehrdrähtig mit gekrimpter Aderendhülse* ² mit Presshülse* ³
Anschlüsse	zählerseitig	Systemstifte SL Vierkant und Rund
Einstecktiefe Leiter		16mm
Anzugsmoment Leiter	1 Klemmschraube je Zu- und Abgangsklemme bei mehrdrähtigen Leitern	5,5Nm 6Nm
Anzugsmoment Zählerstifte	1 Klemmschraube je Zählerstiftanschluss	5Nm
Antriebswerkzeug Klemmschrauben	Zu- und Abgangsklemmen (Phasen+N) Tarifanschluss	Torx 25 Torx 10
Anschlussquerschnitt Tarifanschluss	starr-eindrähtig / flexible Leiter mit Aderendhülsen* ²	1,5 - 2,5mm ²
Anzugsmoment Tarifanschluss		0,5Nm
Zählerstiftabstände		gemäß DIN 43857
Verlustleistung	bei 63A und 40°C Umgebungstemperatur	0,5W
Umgebungstemperatur		-30°C bis 65°C* ⁴
Schutzart	nach Montage aller Systemkomponenten	IP2XC
Abmessungen		B=88 H=35 T=44mm
Gewicht	pro Stück	0,14kg
Material Gehäuse	Kunststoff	PA 66 V0, halogenfrei

*¹ 63A/100A mit System-Zählerstift, 50A/80A mit Standard-Zählerstift

*² DIN 46228 oder gleichwertig

*³ Mehrdrähtige und Sektorenleiter müssen mit Presshülsen sowie geeignetem Presswerkzeug vorbereitet werden um eine dauerhafte Kontaktierung zu gewährleisten

*⁴ Auswahl der entsprechenden Aderisolation (Temperaturbeständigkeit) für die zugeführten Leiter ist erforderlich

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Plug-in counter bar 63A, 1-pole+2N, Salzburg AG,Wiener Netze 6-25mm ² , with tariff connection	IL900478
Dodatni pribor	
0	IL900309